


**SCENARIO : EQUIPEMENT ELECTRIQUE D'UN SUPERMARCHÉ  
STRUCTURE COMMUNICANTE AUTOUR DU TGBT  
JULES VERNE - CHÂTEAU THIERRY**

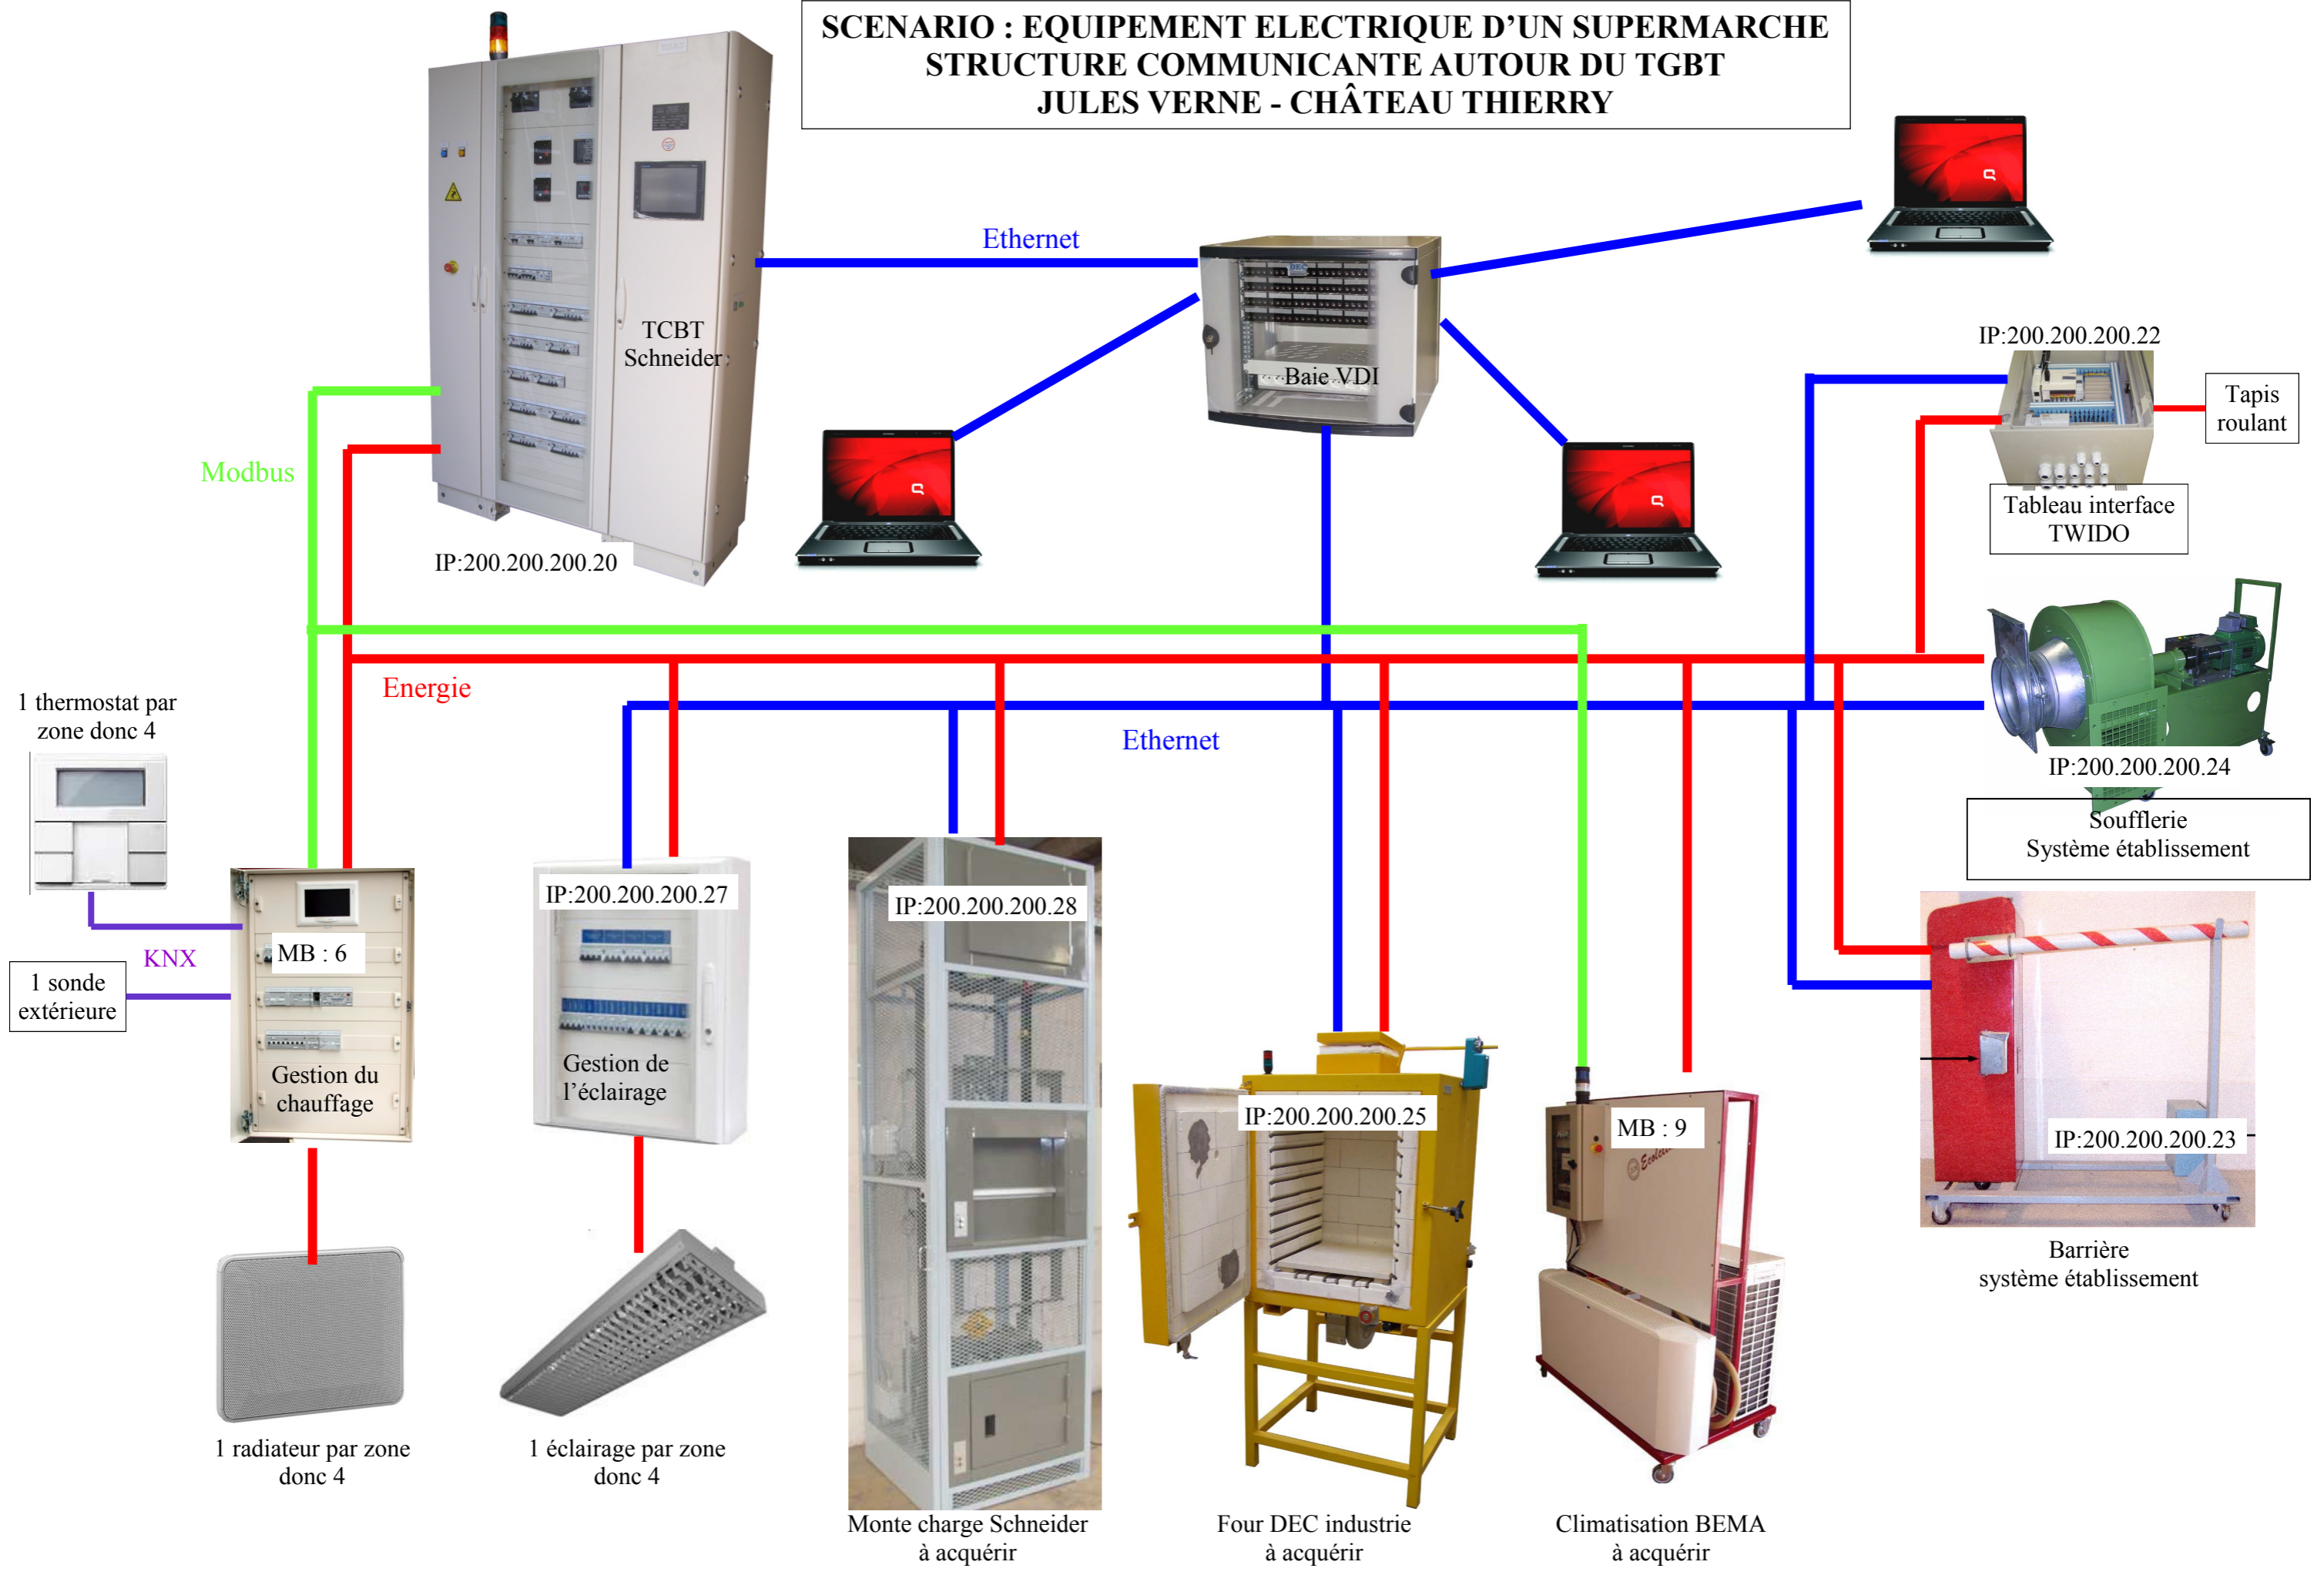

Modbus

Ethernet

IP:200.200.200.20

TCBT  
Schneider

Baie VDI

IP:200.200.200.22

Tapis  
roulant

Tableau interface  
TWIDO

Energie

Ethernet

IP:200.200.200.24

Soufflerie  
Système établissement

1 thermostat par  
zone donc 4



KNX

1 sonde  
extérieure



MB : 6  
Gestion du  
chauffage



IP:200.200.200.27

Gestion de  
l'éclairage

IP:200.200.200.28



Monte charge Schneider  
à acquérir

IP:200.200.200.25




Four DEC industrie  
à acquérir

MB : 9




Climatisation BEMA  
à acquérir

IP:200.200.200.23

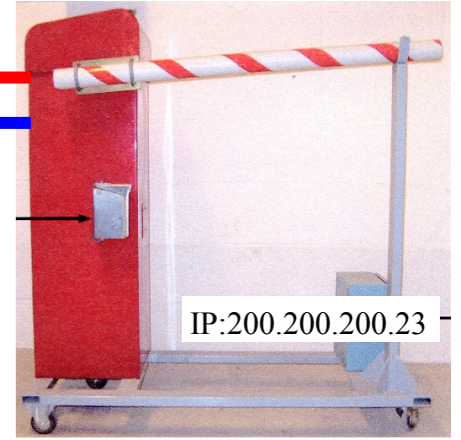

Barrière  
système établissement

1 radiateur par zone  
donc 4



1 éclairage par zone  
donc 4

